

三股町景観色彩基準

<建築物>

部位	色相	明度	彩度(基準値)	彩度(推奨値)
壁	0R~5Y	7.5以下	4以下	3以下
	その他	7.5以下	2以下	2以下
屋根	0R~5Y	6以下	3以下	
	その他	6以下	2以下	

※表面に着色を施していない木材や土壁等の自然素材、金属板、スレート、ガラスなどの素材色は、適用を除外する。
 ※寺社仏閣ならびに景観向上に大きく寄与するとして町長が特別に認めたものについては、本基準の適用を除外する。
 ※畜産業に供する施設のうち、施設機能上基準に適用しにくいものは、その都度協議を行い決定する。

(屋根や屋上に設置する太陽光発電設備)

- 太陽電池モジュールの色彩は、「黒色又は濃紺色」若しくは周辺の景観と調和する低明度かつ低彩度のものを使用する。
- 架台や枠の色彩は、太陽電池モジュール部分と同等とし、素材は低反射のものを使用する。

<工作物>

部位	色相	彩度(基準値)
外観	0R~5Y	4以下
	その他	2以下

※表面に着色を施していない木材や土壁等の自然素材、金属板、スレート、ガラスなどの素材色は、適用を除外する
 (地上に設置する太陽光発電設備)

- 太陽電池モジュールの色彩は、黒色又は濃紺色若しくは周辺の景観と調和する光沢の少ない低明度かつ低彩度のものを使用する。
- 架台や枠の色彩は、モジュール部分と同等とし、素材は低反射のものを使用する。
- パワーコンディショナなど付属設備の色彩は、周辺の景観と調和する色彩とする。

(鉄塔等)


- 亜鉛メッキ色または、設置場所により背景に溶け込むような色彩とし、低光沢の仕上げとする。

背景	明度	彩度	仕上げ
空の場合	N7程度	—	低光沢
樹林地の場合	8未満	1以下	


(フェンス・柵)

- 鉄塔の基礎部分や設備機器類を遮蔽するために設けるフェンスや柵の色彩は、亜鉛メッキ色(低光沢)または茶系(10YRを推奨)で中・低明度、低彩度のものとする。


0R~10R(赤)の色相

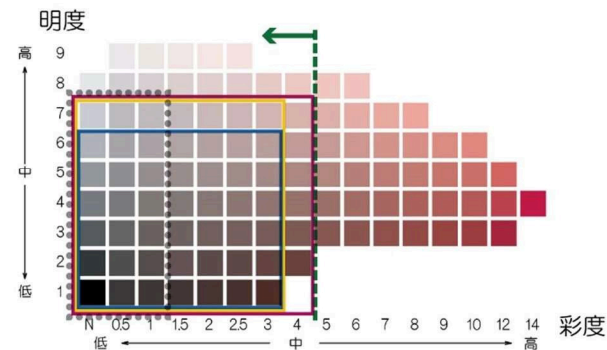


0YR~4.9YR(黄赤)の色相

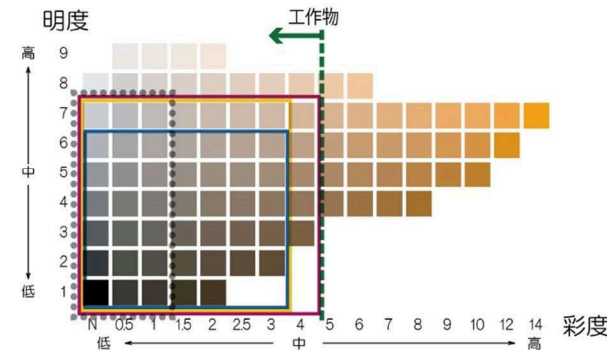


5YR(黄赤)~5Y(黄)の色相

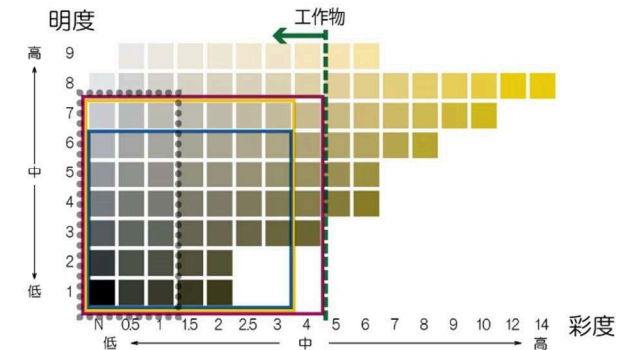


5.1Y~10GY(黄緑)の色相

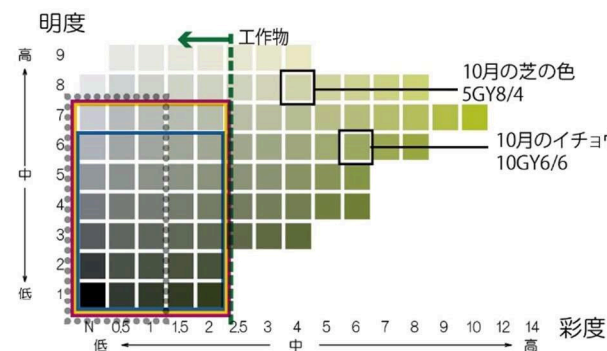


G(緑)の色相

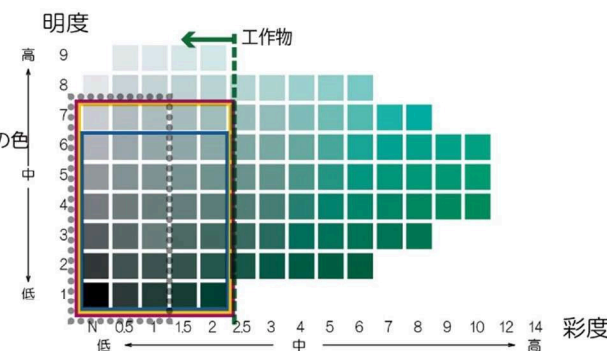


BG(青緑)の色相

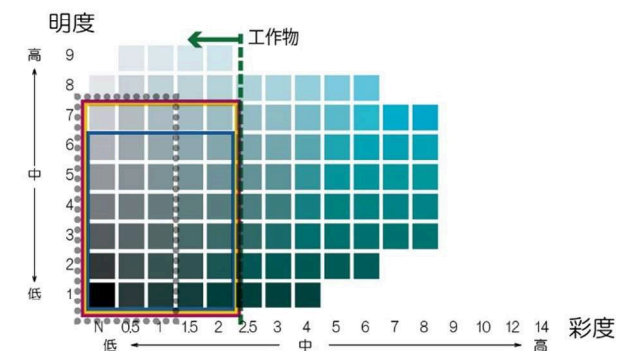


B(青)の色相

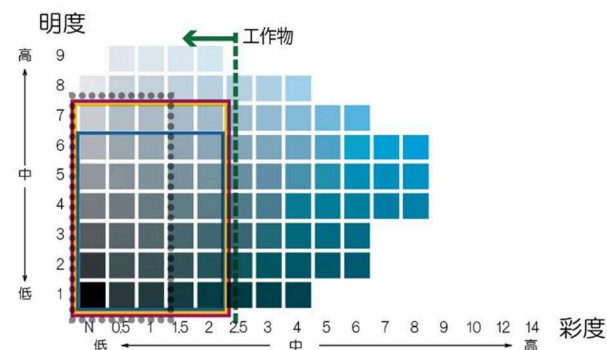

PB(青紫)の色相

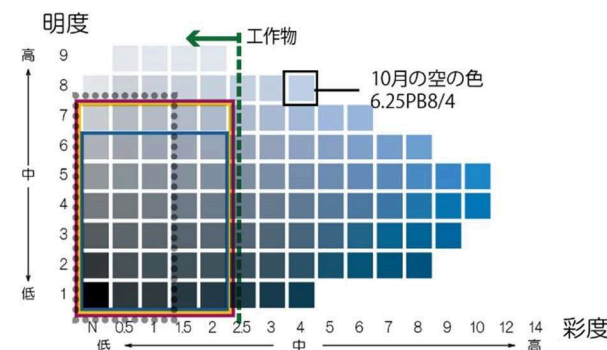

P(紫)の色相

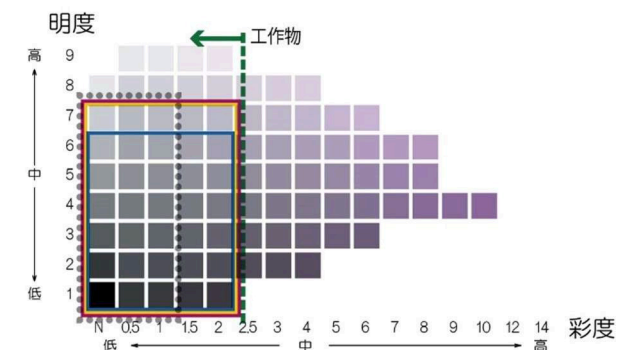

RP(赤紫)の色相

